

110° C Safety Set

ENG

Installation Guide

A set of safety switches for a heating-system with a design temperature exceeding 110°C (according to EN 12828, EN 12952, EN 12953).

DEU

Montageanleitung

Ein Modul von Sicherheitsschaltern zur Anwendung in einem Heizsystem mit einer Auslegungstemperatur von mehr als 110°C (gemäß EN 12828, EN 12952, EN 12953).

NLD

Montagehandleiding

Een set veiligheidschakelaars voor toepassing in een verwarmingssysteem met een ontwerptemperatuur van meer dan 110°C (volgens EN 12828, EN 12952, EN 12953).

FRA

Guide d'installation

Module d'interrupteurs de sécurité pour application dans un système de chauffage avec une température de conception supérieure à 110°C (selon EN 12828, EN 12952, EN 12953).

Set of safety switches
Modul von Sicherheitsschaltern
set veiligheidschakelaars
Module d'interrupteurs de sécurité

Cable length: 2m
Max. temp. 70° C.




This instruction is a supplement to the main Installation and Operating instructions: Flamcomat G4, ref: DocFinder www.flamcogroup.com.

Das vorliegende Dokument ist eine Ergänzung zur Installations- und Bedienungsanleitung: Flamcomat G4, siehe DocFinder an www.flamcogroup.com.

Dit document is een aanvulling op de installatie- en bedieningsinstructies: Flamcomat G4, zie DocFinder op www.flamcogroup.com.

Le présent document est un complément aux instructions d'installation et d'utilisation: Flamcomat G4, voir DocFinder, sur www.flamcogroup.com.

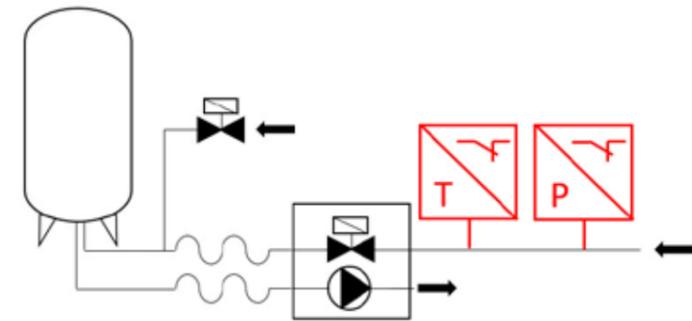


1

- Close the system valves
- Systemventile schließen
- Systeemkleppen sluiten
- Fermer les vannes du système




4

- Assemble the components as shown in the picture
- Bauen Sie den Komponenten wie in der Abbildung gezeigt zusammen
- Assembleer de componenten zoals aangegeven op de afbeelding
- Assemblez les composants comme indiqué dans l'image

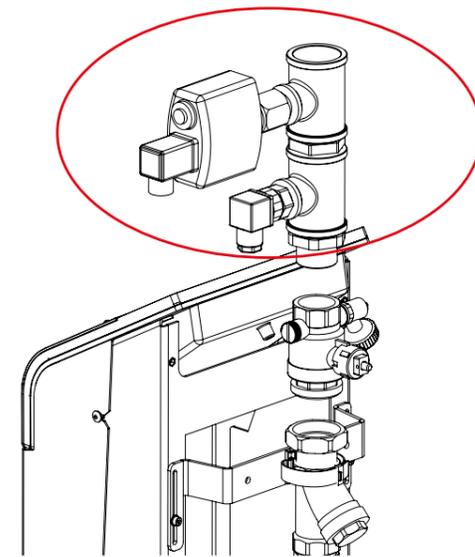


6

- Install the front panel and service lid
- Montieren Sie die Frontplatte und den Deckel
- Monteer het frontpaneel en de deksel
- Installer le panneau avant et le couvercle

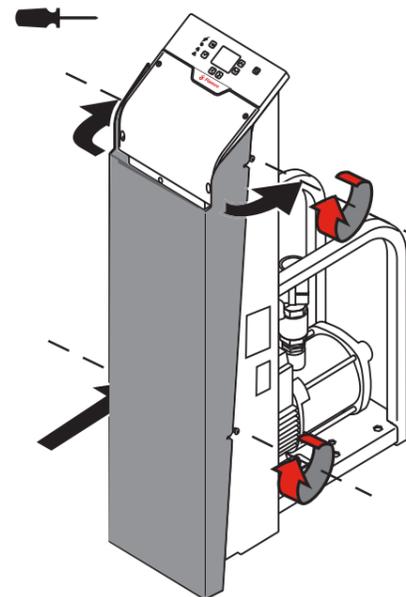


2

- Press and hold the power button for 5 sec to turn controller OFF
- 5 sec um die Flextronic AUS zu schalten
- 5 sec om de Flextronic uit te zetten
- 5 secondes pour éteindre le flextronic

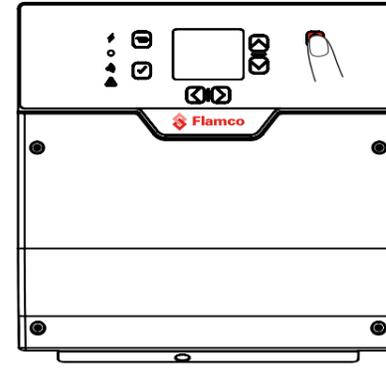



5

- Connect the pressure safety switch to terminal P24 and the temperature switch to terminal P21. The boiler interlock signal is P29 (pot. free 230VAC, 5A max).
- Schließen Sie Drucksicherheitsschalter an Klemme P24 an und den Temperaturschutz an Klemme P21. Das Kesselverriegelungssignal bei P29 (Pot. frei 230VAC, 5A max.)
- Sluit de drukbeveiligingsschakelaar aan in klem P24 en de temperatuur schakelaar aan in klem P21. Het signaal voor vergrendeling van de ketel is P29 (pot. vrij 230VAC, 5A max.).
- Connecter le pressostat de sécurité à la borne P24 et la protection de température à la borne P21. Le signal de verrouillage du générateur est P29 (potentiel libre 230VAC, 5A max.).

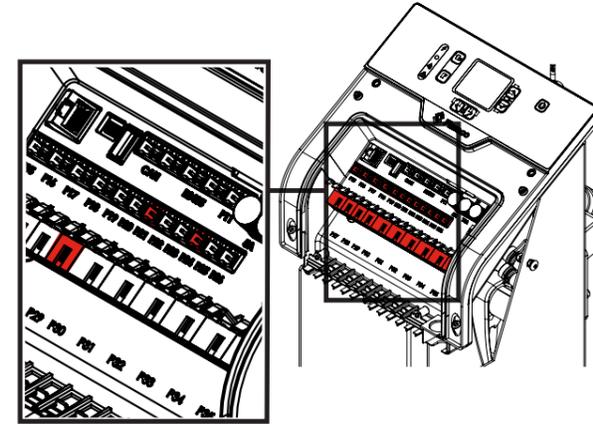


7

- Open system valve and press power button 1 second
- Öffnen Sie das Systemventil und drücken Sie den Netzschalter 1 Sekunde lang
- Open de systeemklep en druk 1 seconde op de aan / uit-knop.
- Ouvrez la vanne du système et appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 1 seconde

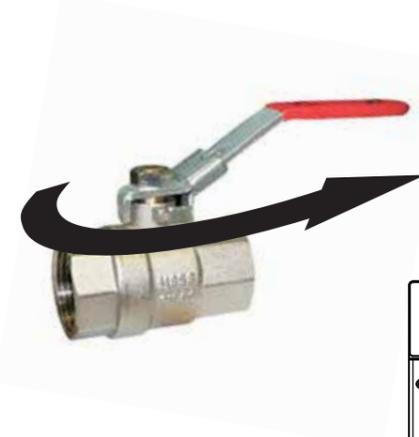

3

- Remove the frontpanel and service lid
- Entfernen Sie die Frontplatte und den Deckel
- Verwijder het frontpaneel en de deksel
- Retirer le panneau avant et le couvercle

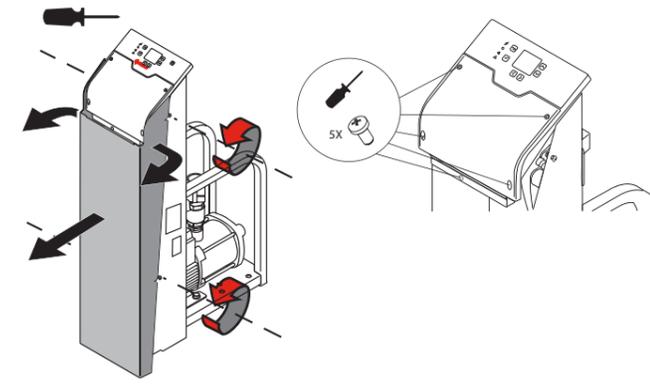

8

- Turn on the >110°C mode in the settings menu
- Schalten Sie den >110°C Modus im Einstellungs Menü ein
- Schakel de >110°C modus aan in het instellingenmenu
- Activez le mode >110°C dans le menu des paramètres

